



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар IB 019

ISO/IEC 17020:2012 (MNS ISO/IEC 17020:2013)
стандартын шаардлагыг хангасан

**“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн Реле
хамгаалалт автоматикийн албыг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Засгийн газрын XIV-байр)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
техникийн хяналт гүйцэтгүүлэхээр хараат бус
А төрлийн техникийн хяналтын байгууллагаар
итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхтай бөгөөд
чанарын удирдлагын тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2013 оны хамтарсан
мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2018.12.28


Олгосон огноо: 2026.04.14
Дуусах огноо: 2029.12.28

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ц.БАТДОРЖ

0000080





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2026 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар А/86

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай


Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2026 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд тусгасаны дагуу MNS ISO/IEC 17020:2013 стандартын шаардлага хангасан “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн Реле хамгаалалт, автоматикийн албаны хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2029 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл хугацаатайгаар итгэмжилсүгэй.

2. “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /З.Мөнхбат/-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.


ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

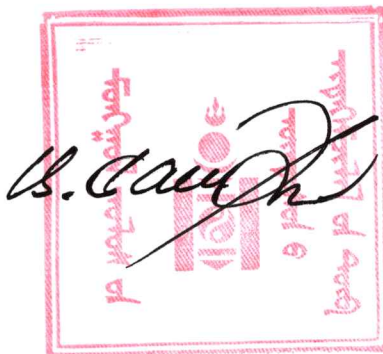

Ц.БАТДОРЖ

1326616258

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн
А/36 дугаар тушаалын хавсралт

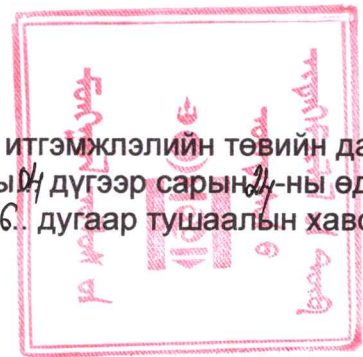

“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨХХК-ИЙН Реле хамгаалалт,
автоматикийн албаны итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт

Хуудас 1/2

Төрөл	Хяналтын ангилал/ category	Хяналтын чиглэл (Field)	Хяналтын цар хүрээ (Range)		Хяналтын үе шат	Техникийн хяналтын НТББ, арга, аргачлал			
1	2	3	4		5	6			
А	Бүтээгдэхүүн , Ашиглалт	Тоон реле хамгаалалт, автоматикийн байгууламж							
		ТРХАБ-ийн аналог болон тоон оролт, гаралтыг өндөр хүчдэлийн туршилт		Суурилуулалтын өмнө, ашиглалтын үеийн техникийн хяналт					
						Импульсын хүчдэл	(0 – 5) кВ (0.1 – 12) мА		IEC 60255-22-5:2008
						Цахилгаан даац	(0 – 6) кВ (0.02 – 5) мА		
						Хөндрийрүүлгийн эсэргүүцэл	(100 – 1000) В		IEC 60255-22-2:2008
		МОм	500 В МОм				1000 В МОм		
		0.01 0.1	1 ~ 40 35 - 999				1 - 80 75 - 999		
		ТРХАБ-д хүрээлэн буй орчны туршилт							
		Халуун	0 °C-ээс 150 °C 3 °C/мин			IEC 60068-2-2:2025			
		Хүйтэн	-70 °C-ээс 0°C 1.3 °C/мин			IEC 60068-2-1:2025			
		Температурын өөрчлөлт	-60 °C -ээс 80 °C 3 °C/мин						
		ТРХАБ-ийн функционал ажиллагааны туршилт							
		Дифференциал хамгаалалт	(0 – 32) А			IEC 60255-187-1:2021			
		Зайн хамгаалалт	(0 – 64) А (0 – 600) В			IEC 60255-121:2014			
		Савлалтын хориг	(0 – 64) А (0 – 600) В			IEEE C37.102:2024 IEEE C37.113:2026			
		Гүйдлийн хамгаалалт	(0 – 32) А			IEC 60255-151:2009			
		Хүчдэлийн хамгаалалт	(0 – 300) В			IEC 60255-127:2010			
		Давтамжийн хамгаалалт	(0 – 100) Гц			IEC 60255-181:2019			
		Автомат дахин залгах төхөөрөмж	(0 – 4) с			IEEE C37.104:2022			

1	2	3	4	5	6
А	Ашиглалт	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	(0 – 100) А (0 – 600) В	Ашиглалтын үеийн техникийн хяналт	IEEE Std 738:2023 IEEE Std 81:2025
		Эрчим хүчний чанар			IEC 61000-4- 30:2025 MNS 1778:2007
		Зөөврийн АУРА төхөрөмж			
		Гүйдэл	(3 – 100) А (0 – 200) А		
		Хүчдэл	(0 – 350) В (0 – 250) В		
		Давтамж	(45 – 55) Гц		
		Power analyzer quality төхөөрөмж			
		Гүйдэл	(0.2 – 200) А		
		Хүчдэл	(2 – 1000) В (2 – 1000) В		
		Чадал	10 мВА – 10 МВА		
		Энерги	10 мВт.ц – 10 МВт.ц		
		Давтамж	(50 – 60) Гц		
		Гармоник /дугаар/	0 – 50		
		Анхдагч хэлхээнд дифференциал хамгаалалт шалгах	(0 – 2000) А		IEC 60255-187- 1:2021

-----o.O.o-----